



ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 1  
**PLANTA CASA DE BOMBAS**  
 S/ ESCALA

**CORTE ESQUEMÁTICO**  
 S/ ESCALA

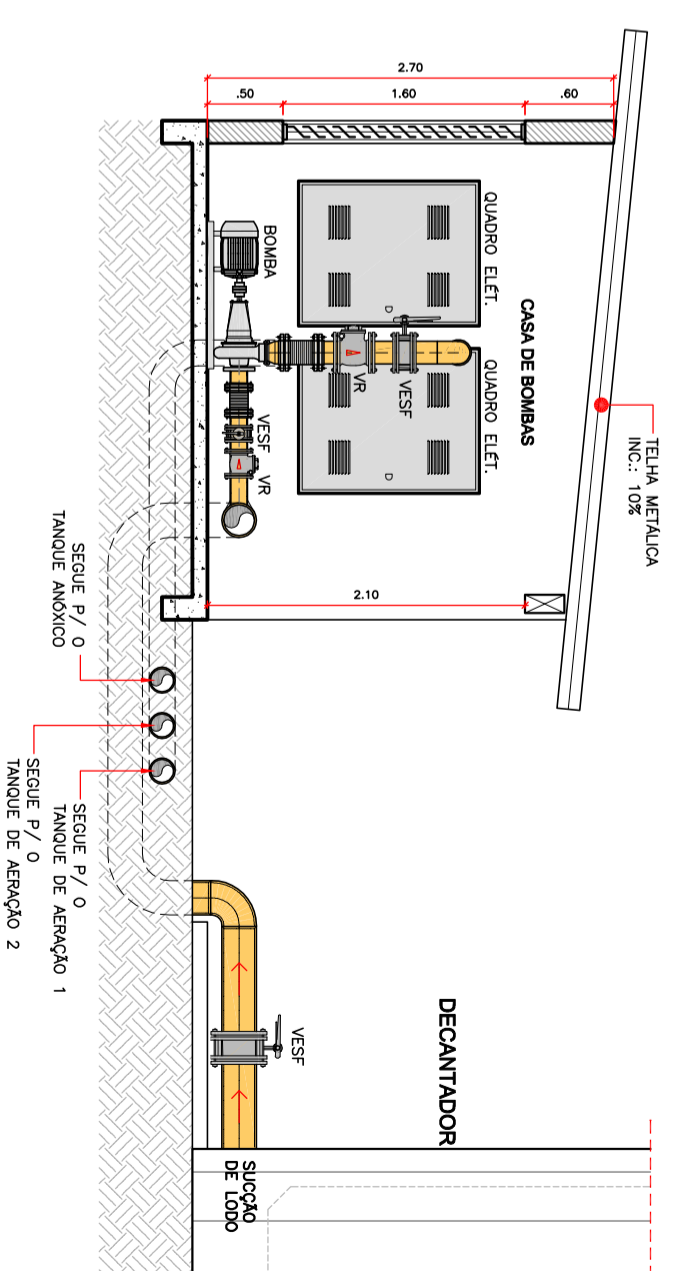

Desenho: <b>WVJ - MLF</b>	Responsável técnico: ENG. WALDO VILLANI JUNIOR CREA: 060.092.340-2			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA
Nº do Desenho: <b>23181 - 12/17</b>	Arquivo Digital:	Data: <b>20/04/2023</b>	Escala: <b>SEM ESCALA</b>	Nº da Prancha: <b>12/17</b>
Título: <b>ETE MATADOURO - CASA DE BOMBAS - RECIRCULAÇÃO DE LODO</b>				